


**Doporučená inštaláčna schéma zapojenia zmäkčovacích filtrov WG 2910 NXT, WG-WS2 a WG 3900 NXT, WG-WS3**

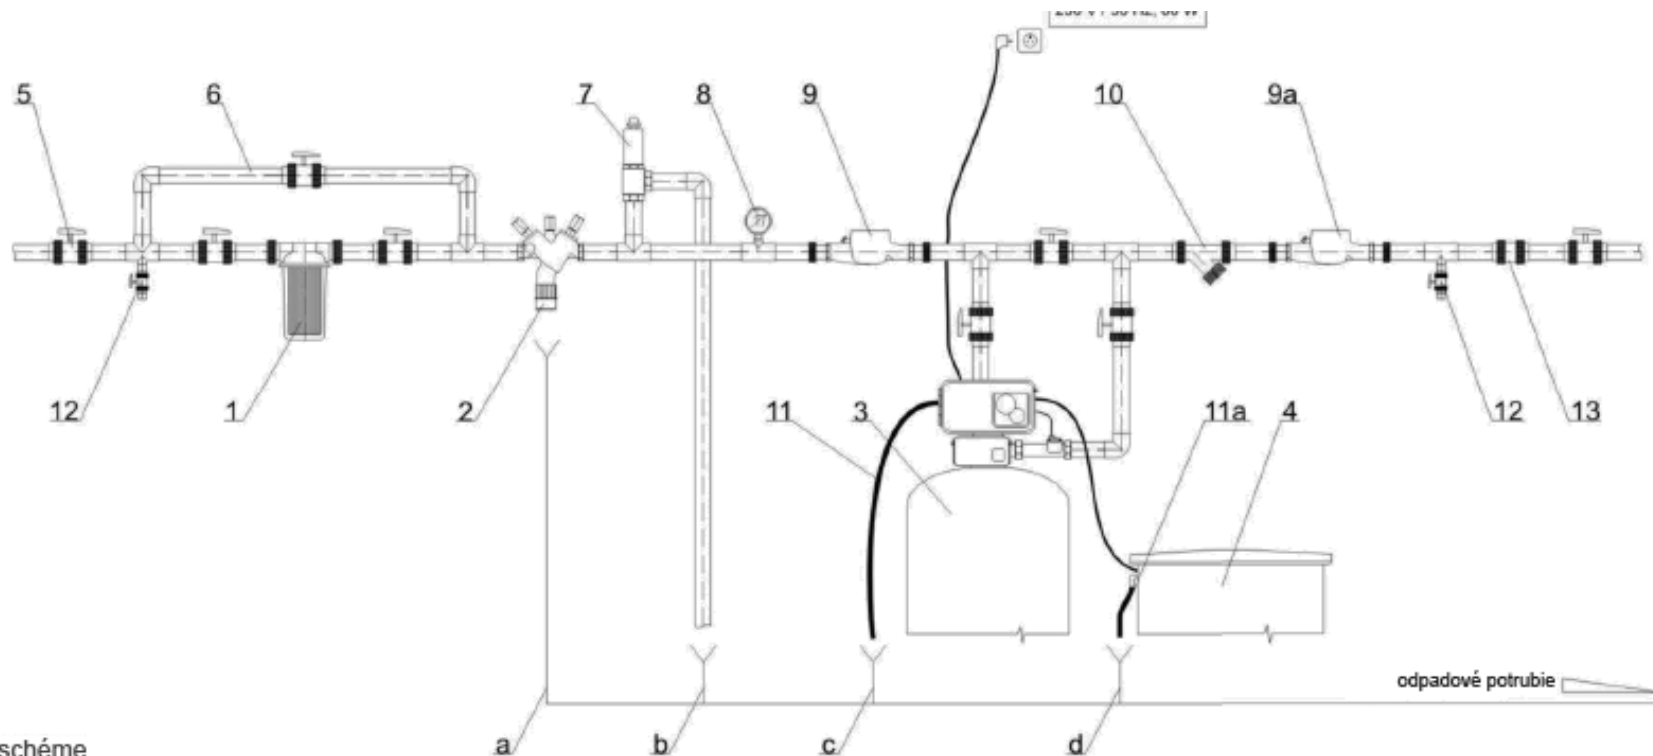

Popis ku schéme

pozícia	popis	pozícia	popis	pozícia	rozsah realizácie
1	filter mechanických nečistôt	11	PVC odpadová hadica	1,2,3,4,	štandardná dodávka
2	systémový oddeľovač (spätná klapka)	11a	PVC odpadová hadica	5,8,10,11,11a,12,13	v rámci dodávky potrubného prepojenia
3	zmäkčovací filter	12	vzorkovací kohútik	7,8,9,9a	je možné po dohode dodať
4	PE soľná nádoba zmäkčovacieho filtra	13	spätná klapka		
5	guľový uzavierací ventil	a	odpad	pozícia	vysvetlivky
6	obtok	b	odpad	2	podľa DIN EN 1717 možno po odsúhlasení zameniť za spätnú klapku
7	poisťovací ventil	c	odpad	7	pri p <sub>max</sub> 8 bar nie je nutné
8	manometer	d	odpad	8	volne voliteľné
9	vodomer s odpočtom			9	ak je požiadavka celkového odpočtu spotrebovanej vody
9a	vodomer s odpočtom			9a	ak je požiadavka odpočtu odobranej vody
10	filter mechanických nečistôt				